



林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地下水）检测结果

序号	检测项目	单位	仲达镇自来水厂		参照评价标准《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 表 1 中 III 类中标准限值
			检测结果	达标情况	
1	pH	无量纲	7.8	达标	6.5≤pH≤8.5
2	色度	度	5L	达标	≤15
3	浑浊度	NTU	0.4	达标	≤3
4	臭和味	/	无	达标	无
5	肉眼可见物	/	无	达标	无
6	总硬度	mg/L	300	达标	≤450
7	溶解性总固体	mg/L	462	达标	≤1000
8	钠	mg/L	20.8	达标	≤200
9	氰化物	mg/L	0.001L	达标	≤0.05
10	挥发酚	mg/L	0.0003L	达标	≤0.002
11	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	达标	≤0.3
12	耗氧量	mg/L	0.8	达标	≤3.0
13	氨氮	mg/L	0.03	达标	≤0.50
14	硫化物	mg/L	0.003L	达标	≤0.02
15	氟化物（以 F ⁻ 计）	mg/L	0.105	达标	≤1.0
16	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	mg/L	3.83	达标	≤250
17	硝酸盐氮（以 N 计）	mg/L	0.776	达标	≤20.0
18	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	mg/L	207	达标	≤250
19	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	达标	≤1.00

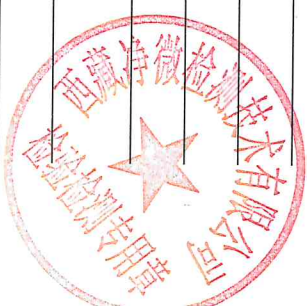

林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地下水）检测结果

序号	检测项目	单位	仲达镇自来水厂		参照评价标准《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 表 1 中 III 类标准限值
			检测结果	达标情况	
20	总大肠菌群	MPN/100mL	<2（未检出）	达标	≤3.0
21	菌落总数	CFU/mL	45	达标	≤100
22	碘化物	mg/L	0.025L	达标	≤0.08
23	汞	mg/L	0.00004L	达标	≤0.001
24	砷	mg/L	0.0003L	达标	≤0.01
25	硒	mg/L	0.0004L	达标	≤0.01
26	镉	mg/L	0.00005L	达标	≤0.005
27	铬(六价)	mg/L	0.004L	达标	≤0.05
28	铅	mg/L	0.00009L	达标	≤0.01
29	三氯甲烷	mg/L	0.00002L	达标	≤0.060
30	四氯化碳	mg/L	0.00003L	达标	≤0.0020
31	铁	mg/L	0.0105	达标	≤0.3
32	锰	mg/L	0.00024	达标	≤0.10
33	铜	mg/L	0.00008L	达标	≤1.00
34	锌	mg/L	0.00067L	达标	≤1.00
35	铝	mg/L	0.00272	达标	≤0.20
36	苯	mg/L	0.002L	达标	≤0.0100
37	甲苯	mg/L	0.002L	达标	≤0.700
38	总β放射性	Bq/L	0.056	达标	≤0.5
39	总α放射性	Bq/L	0.078	达标	≤1.0

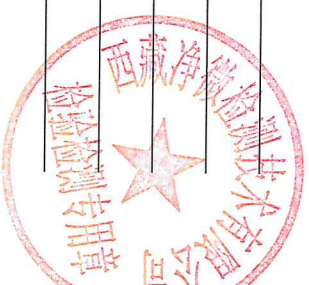

林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目	单位	金东乡东雄村 水源地		洞嘎镇聂村 水源地		朗镇堆巴塘村 饮用水源地		拉多乡巴顿村 饮用水源地		检测结果
			检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
1	水温	℃	5.3	/	8.2	/	6.1	/	5.8	/	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2
2	pH	无量纲	8.2	达标	8.6	达标	8.2	达标	7.9	达标	
3	溶解氧	mg/L	7.73 (92.0%)	达标	7.34 (93.5%)	达标	7.43 (92.4%)	达标	7.39 (93.4%)	达标	≥5
4	高锰酸盐指数	mg/L	1.1	达标	1.6	达标	1.4	达标	0.8	达标	
5	五日生化需氧量	mg/L	0.6	达标	1.0	达标	0.6	达标	0.6	达标	≤4
6	氨氮	mg/L	0.070	达标	0.082	达标	0.061	达标	0.053	达标	
7	总氮	mg/L	0.66	达标	0.66	达标	0.74	达标	0.77	达标	/
8	总磷	mg/L	0.02	达标	0.03	达标	0.01	达标	0.011	达标	
9	挥发酚	mg/L	0.0003L	达标	0.0003L	达标	0.0003L	达标	0.0003L	达标	≤0.005
10	石油类	mg/L	0.01L	达标	0.01L	达标	0.01L	达标	0.01L	达标	
11	氟化物	mg/L	0.004L	达标	0.004L	达标	0.004L	达标	0.004L	达标	≤0.05
12	硫化物	mg/L	0.01L	达标	0.01L	达标	0.01L	达标	0.01L	达标	
13	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	达标	0.05L	达标	0.05L	达标	0.05L	达标	≤0.2
14	铬(六价)	mg/L	0.004L	达标	0.004L	达标	0.004L	达标	0.004L	达标	
15	氟化物（以 F ⁻ 计）	mg/L	0.010	达标	0.107	达标	0.020	达标	0.391	达标	≤0.05
16	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	mg/L	1.24	达标	21.0	达标	1.17	达标	0.865	达标	
17	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.556	达标	0.488	达标	0.696	达标	0.627	达标	250
18	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	mg/L	6.66	达标	128	达标	10.8	达标	256	超标	
19	粪大肠菌群	MPN/L	1.7×10 ²	达标	50	达标	1.7×10 ²	达标	40	达标	≤10000
20	铁	mg/L	0.00592	达标	0.00827	达标	0.00197	达标	0.00765	达标	

林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目	单位	金东乡东雄村 水源地		洞嘎镇聂村 水源地		朗镇堆巴塘村 饮用水源地		拉多乡巴顿村 饮用水源地		参照评价标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ类、表 2、表 3 中标准限值
			检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
21	锰	mg/L	0.00555	达标	0.00160	达标	0.00023	达标	0.00022	达标	0.1
22	铜	mg/L	0.00022	达标	0.00043	达标	0.00026	达标	0.00008L	达标	≤1.0
23	锌	mg/L	0.00067L	达标	0.00067L	达标	0.00067L	达标	0.0432	达标	≤1.0
24	铅	mg/L	0.00009L	达标	0.00009L	达标	0.00009L	达标	0.00009L	达标	≤0.05
25	镉	mg/L	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	≤0.005
26	砷	mg/L	0.0016	达标	0.0003L	达标	0.0006	达标	0.0003L	达标	≤0.05
27	汞	mg/L	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.00004L	达标	≤0.0001
28	硒	mg/L	0.0004L	达标	0.0004L	达标	0.0004L	达标	0.0004L	达标	≤0.01
29	锑	mg/L	0.00020	达标	0.00014	达标	0.00020	达标	0.00019	达标	0.005
30	钼	mg/L	0.00092	达标	0.00050	达标	0.00292	达标	0.00006L	达标	0.07
31	钴	mg/L	0.00003L	达标	0.00004	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	1.0
32	镍	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.002
33	钒	mg/L	0.00966	达标	0.00662	达标	0.00916	达标	0.00210	达标	0.7
34	镱	mg/L	0.0001L	达标	0.0011	达标	0.0001L	达标	0.0801	超标	0.02
35	铊	mg/L	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.0001
36	钪	mg/L	0.00182	达标	0.00007L	达标	0.00052	达标	0.00007L	达标	0.05
37	硼	mg/L	0.20L	达标	0.20L	达标	0.20L	达标	0.20L	达标	0.5
38	三氯甲烷	mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.06
39	四氯化碳	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.002
40	三氯乙炔	mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.07
41	四氯乙炔	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.04
42	氟苯	mg/L	0.012L	达标	0.012L	达标	0.012L	达标	0.012L	达标	0.3
43	1,2-二氯苯	mg/L	0.00029L	达标	0.00029L	达标	0.00029L	达标	0.00029L	达标	1.0
44	1,4-二氯苯	mg/L	0.00023L	达标	0.00023L	达标	0.00023L	达标	0.00023L	达标	0.3
45	苯乙炔	mg/L	0.003L	达标	0.003L	达标	0.003L	达标	0.003L	达标	0.02

林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目	单位	金东乡东雄村 水源地		洞嘎镇聂村水源地		朗镇堆巴塘村 饮用水源地		拉多乡巴顿村 饮用水源地		参照评价标准《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 3 中标准限值
			检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
46	异丙苯	mg/L	0.003L	达标	0.003L	达标	0.003L	达标	0.003L	达标	0.25
			1,3,5-三氯苯		0.00011L		0.00011L		0.00011L		
			1,2,4-三氯苯		0.00008L		0.00008L		0.00008L		
			1,2,3-三氯苯	达标	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.00008L	达标	
47	二氯苯	mg/L	0.00008L								0.02
			邻-二甲苯		0.002L		0.002L		0.002L		
			对-二甲苯	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	
			间-二甲苯		0.002L		0.002L		0.002L		
48	二甲苯	mg/L	0.002L								0.5
			苯	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	
			甲苯	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	
			乙苯	0.002L	0.002L	达标	0.002L	0.002L	0.002L	达标	
49	苯	mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.01
50	甲苯	mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.7
51	乙苯	mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.002L	达标	0.3
52	硝基苯	mg/L	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.017
			邻-二硝基苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
			对-二硝基苯	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	
			间-二硝基苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
53	二硝基苯	mg/L	0.00005L								0.5
			邻-硝基氯苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
			对-硝基氯苯	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	
			间-硝基氯苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
54	硝基氯苯	mg/L	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.05
			邻-硝基氯苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
			对-硝基氯苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
			间-硝基氯苯		0.00005L		0.00005L		0.00005L		
55	甲醛	mg/L	0.05L	达标	0.05L	达标	0.05L	达标	0.05L	达标	0.9
56	苯并（a）比	mg/L	0.0000004L	达标	0.0000004L	达标	0.0000004L	达标	0.0000004L	达标	2.8×10 ⁻⁶
57	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.00041L	达标	0.00041L	达标	0.00041L	达标	0.00041L	达标	0.008
58	邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	0.0001L	达标	0.0001L	达标	0.0001L	达标	0.0001L	达标	0.003
59	阿特拉津	mg/L	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.003
60	林丹	mg/L	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.002
61	滴滴涕	mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.001



林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目	单位	仲达镇仲达村水源地		登木乡乡政府水源地		参照评价标准《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 中 III 类及表 2 中 标准限值
			检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
1	水温	℃	8.7	/	6.2	/	人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2
2	pH	无量纲	8.4	达标	8.4	达标	
3	溶解氧	mg/L	7.33 (94.2%)	达标	7.22 (93.6%)	达标	
4	高锰酸盐指数	mg/L	1.7	达标	1.3	达标	
5	五日生化需氧量	mg/L	0.7	达标	0.9	达标	
6	氨氮	mg/L	0.080	达标	0.067	达标	
7	总氮	mg/L	0.69	/	0.97	/	
8	总磷	mg/L	0.02	达标	0.02	达标	
9	挥发酚	mg/L	0.0003L	达标	0.0003L	达标	
10	石油类	mg/L	0.01L	达标	0.01L	达标	≤0.05
11	氰化物	mg/L	0.004L	达标	0.004L	达标	≤0.2
12	硫化物	mg/L	0.01L	达标	0.01L	达标	≤0.2
13	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	达标	0.05L	达标	≤0.2
14	铬(六价)	mg/L	0.004L	达标	0.004L	达标	≤0.05
15	氟化物 (以 F ⁻ 计)	mg/L	0.156	达标	0.068	达标	≤1.0
16	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	mg/L	1.02	达标	0.898	达标	250
17	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	0.459	达标	0.810	达标	10
18	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	79.9	达标	23.4	达标	250
19	粪大肠菌群	MPN/L	3.3×10 ²	达标	1.3×10 ²	达标	≤10000
20	铁	mg/L	0.00534	达标	0.00261	达标	0.3
21	锰	mg/L	0.00206	达标	0.00024	达标	0.1
22	铜	mg/L	0.00032	达标	0.00008L	达标	≤1.0
23	锌	mg/L	0.00067L	达标	0.00067L	达标	≤1.0
24	铅	mg/L	0.00009L	达标	0.00009L	达标	≤0.05

林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目	单位	仲达镇仲达村水源地		登木乡乡政府水源地		参照评价标准《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 中 III 类及表 2、表 3 中 标准限值
			检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
25	镉	mg/L	0.00005L	达标	0.00005L	达标	≤0.005
26	砷	mg/L	0.0004	达标	0.0004	达标	≤0.05
27	汞	mg/L	0.00004L	达标	0.00004L	达标	≤0.0001
28	硒	mg/L	0.0004L	达标	0.0004L	达标	≤0.01
29	锑	mg/L	0.00012	达标	0.00016	达标	0.005
30	钼	mg/L	0.00032	达标	0.00050	达标	0.07
31	钴	mg/L	0.00008	达标	0.00003L	达标	1.0
32	铍	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.002
33	钡	mg/L	0.00385	达标	0.00174	达标	0.7
34	镍	mg/L	0.0016	达标	0.0012	达标	0.02
35	铊	mg/L	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.0001
36	钪	mg/L	0.00007L	达标	0.00007L	达标	0.05
37	硼	mg/L	0.20L	达标	0.20L	达标	0.5
38	三氯甲烷	mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.06
39	四氯化碳	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.002
40	三氯乙烯	mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.07
41	四氯乙烯	mg/L	0.00003L	达标	0.00003L	达标	0.04
42	氯苯	mg/L	0.012L	达标	0.012L	达标	0.3
43	1,2-二氯苯	mg/L	0.00029L	达标	0.00029L	达标	1.0
44	1,4-二氯苯	mg/L	0.00023L	达标	0.00023L	达标	0.3
45	苯乙烯	mg/L	0.003L	达标	0.003L	达标	0.02
46	异丙苯	mg/L	0.003L	达标	0.003L	达标	0.25
47	三氯苯						
	1,3,5-三氯苯	mg/L	0.00011L		0.00011L		
	1,2,4-三氯苯	mg/L	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.02
	1,2,3-三氯苯	mg/L	0.00008L		0.00008L		



林芝市朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点饮用水水源地（地表水）检测结果

序号	检测项目		单位	仲达镇仲达村水源地		登木乡乡政府水源地		参照评价标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 3 中标准限值
				检测结果	达标情况	检测结果	达标情况	
48	二甲苯	邻-二甲苯	mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.5
		对-二甲苯	mg/L	0.002L		0.002L		
		间-二甲苯	mg/L	0.002L		0.002L		
49	苯		mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.01
50	甲苯		mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.7
51	乙苯		mg/L	0.002L	达标	0.002L	达标	0.3
52	硝基苯		mg/L	0.00004L	达标	0.00004L	达标	0.017
53	二硝基苯	邻-二硝基苯	mg/L	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.5
		对-二硝基苯	mg/L	0.00005L		0.00005L		
		间-二硝基苯	mg/L	0.00005L		0.00005L		
54	硝基氯苯	邻-硝基氯苯	mg/L	0.00005L	达标	0.00005L	达标	0.05
		对-硝基氯苯	mg/L	0.00005L		0.00005L		
		间-硝基氯苯	mg/L	0.00005L		0.00005L		
55	甲醛		mg/L	0.05L	达标	0.05L	达标	0.9
56	苯并（a）芘		mg/L	0.0000004L	达标	0.0000004L	达标	2.8×10 ⁻⁶
57	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯		mg/L	0.00041L	达标	0.00041L	达标	0.008
58	邻苯二甲酸二丁酯		mg/L	0.0001L	达标	0.0001L	达标	0.003
59	阿特拉津		mg/L	0.00008L	达标	0.00008L	达标	0.003
60	林丹		mg/L	0.00001L	达标	0.00001L	达标	0.002
61	滴滴涕		mg/L	0.00002L	达标	0.00002L	达标	0.001

注：表中数据后带 L 表示未检出。

1.检测期间朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点地表水各测点所测各项指标除拉多乡巴顿村水源地硫酸盐、镍超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值外，其余各项指标符合表 1 中Ⅲ类及表 2、表 3 中标准限值。

2.检测期间朗县 2025 年（第一季度）农村环境质量试点仲达镇自来水厂地下水水质所测各项指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 中Ⅲ类标准限值。

西藏净微检测技术有限公司

2025 年 4 月 8 日

